CORETECH
TESTING&CERTIFICATION

CMA
231121342065

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10484

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号(No.): CTTC202507220001

委 托 单 位： 浙江艾绿净化科技有限公司

Entrusted by

样 品 名 称： 13mm 双面彩钢铝蜂窝盲板

Name of Item

检 测 类 别： 委托检测

Category of Test

浙江科泰检测认证有限公司 检测专用章

浙 江 科 泰 检 测 认 证 有 限 公 司

Zhejiang Coretech Testing & Certification Co.,Ltd

扫描全能王 创建

CORETECH
TESTING&CERTIFICATION

浙江科泰检测认证有限公司

(Zhejiang Coretech Testing & Certification Co.,Ltd)

检 测 报 告

(Test Report)

报告编号： CTTC202507220001

样品名称	13mm 双面彩钢铝蜂窝盲板	检测类别	委托检测
样品编号	CTTC202507220001	商　　标	ailv
委托单位/人	浙江艾绿净化科技有限公司	生产单位	/
委托单位/人地址	浙江省湖州市安吉县梅溪镇工业园区港航大道 186 号	生产日期	2025 年 7 月 20 日
工程名称	/	样品规格型号/数量	1000×1500）mm×原厚 3 块；（500×1500）mm×原厚 3 块；（直径 43×高 50)mm×5 块
工程地址	/	燃烧等级	A(A2)级
施工单位	/	抽样单位	/
施工单位地址	/	抽样地点	/
监理单位	/	见证人	/
样品接收日期	2025 年 07 月 23 日	检测起止日期	2025 年 07 月 23 日 2025 年 07 月 29 日
检测依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GBT 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》		
检测项目	单体试验、不燃性		
检测结论	经检测，该样品燃烧性能检测结果符合 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品 A(A2)级不燃材料（制品）的技术指标要求。检测结果见第 2 页。 （盖章） 签发日期：2025 年 08 月 04 日		
备注	委托方提供信息：样品名称、委托单位、委托单位地址、商标、生产日期。 本试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		

编　制：　　审　核：　　批　准：

扫描全能王 创建

CORETECH
TESTING&CERTIFICATION

浙江科泰检测认证有限公司

(Zhejiang Coretech Testing & Certification Co.,Ltd)


检 测 报 告

(Test Report)

序号	检测项目	标准要求 (A(A2)级)	检测结果	单项结论
1	单体试验	燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.2MJ}$≤120W/s	4.6W/s	符合
		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边缘	符合
		600s 的总放热量 THR_{600s}≤7.5MJ	0.5MJ	符合
2	不燃性	炉内温升 ΔT≤ 50℃	0.3℃	符合
		质量损失率 Δm≤ 50%	0.1%	符合
		持续燃烧时间 t_f≤ 20 s	0 s	符合

注：样品厚度：13 mm　样品密度：655.0 kg/m³　含基材：/

检测前样品照片

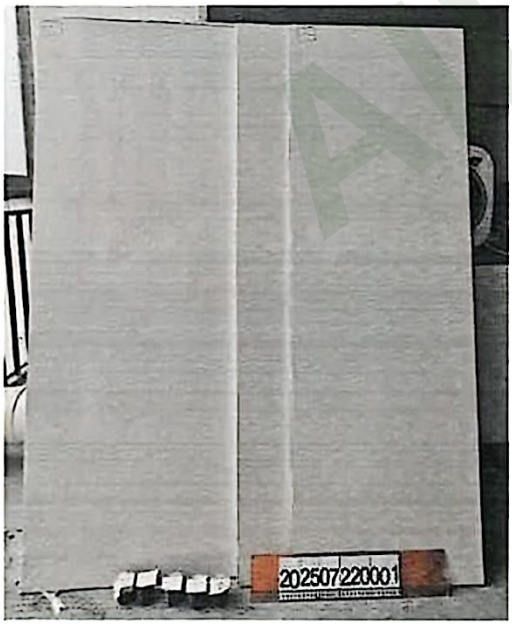

燃烧试样安装说明（GB/T 20284-2006）：

1、试样未使用固定基材板；

2、试样背板为厚 12mm 的硅酸钙板；

3、试样受火面为装饰面。

（以下空白）

扫描全能王 创建

CORETECH
TESTING&CERTIFICATION

说　明

Notice

1、 本报告无本公司“检测专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal and paging seal.

2、 本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without signatures of the related persons.

3、 本报告涂改无效。

This test report is invalid if being altered.

4、 复制报告未加盖本公司“检测专用章”和骑缝章无效。

The copies of this test report are invalid without the seal and paging seal.

5、 委托检测样品和委托信息由委托人提供，本公司不对其来源真实性负责，送样委托检测结果仅对来样负责。

The samples and information for commissioned testing are provided by the client. Our company is not responsible for the authenticity of their sources. The results of commissioned testing are only responsible for the samples received.

6、 委托方如对检测结果有异议，应在收到报告之日起十五日内提出。

If there are objections against this test report, the Client shall inform the Company within 15 days after receiving the report.

本 检 测 公 司 通 讯 资 料

Contact Information

地址（Address）：**浙江省杭州市上城区大农港路 1298 号 2 幢 4 层 4032 号、1 层 1027 号**

Room 4032&1027, Building 2, No.1298, Danonggang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang, China

邮政编码（Post Code）： **310009**

电话（Tel）： **+86 13336179418**

传真（Fax）： **0571-87772365-808**

扫描全能王 创建